ボーリング柱状図

調査名　岡崎市立本宿小学校　　ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	No.5	調査位置	岡崎市本宿町三本松入１４－１					北緯	
発注機関				調査期間	昭和61年2月17日～61年2月19日			東経	
調査業者名	株式会社　応用地質調査事務所	主任技師		現場代理人		コア鑑定者		ボーリング責任者	
孔口標高	KBM -0.01m	角度	180° 上 90° 下 0° 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試錐機 / ハンマー落下用具
総掘進長	14.00m								エンジン / ポンプ

標尺 m	標高 m	層厚 m	深度 m	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事
	-0.86	0.86	0.86		盛土	暗褐灰			
1	-1.76	0.90	1.76		砂質粘土	黄褐			
2					礫混じり細砂	暗黄褐			
3	-3.51	1.75	3.50						
4					中砂	暗褐灰～淡褐灰			
5									
6	-6.81	3.30	6.80						
7					砂礫	暗灰			
8									
9									
10									
11	-11.71	4.90	11.70						
12					玉石混じり砂礫	暗青灰			
13									
14	-14.01	2.30	14.00						

孔内水位m／測定月日

標準貫入試験

深度 m	10cm毎の打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 cm	N値
2.00	3	4	5	12 / 30	12
3.00	4	4	3	11 / 30	11
4.00	1	1	1	3 / 30	3
5.00	2	2	5	9 / 30	9
6.00	2	2	3	7 / 30	7
7.00	8	11	11	30 / 30	30
8.00	19	16	14	49 / 30	49
9.00	7	7	23	37 / 30	37
10.00	17	22	11	50 / 24	50
11.00	35	15	4	50 / 13	50
12.00	50	3		50 / 2	50
13.00	50			50 / 0	50
14.00	50			50 / 0	50

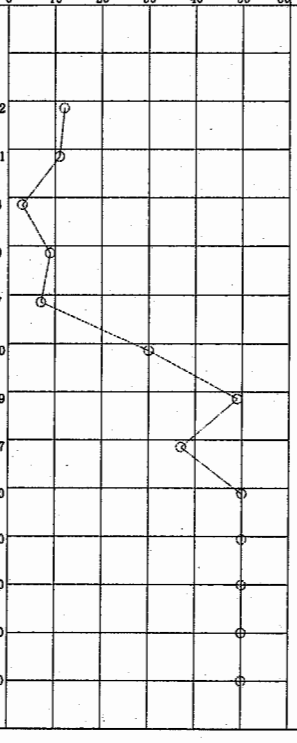

原位置試験 深度 m	試験名および結果	試料採取 深度 m	試料番号	採取方法	室内試験（ ）	掘進月日