ボーリング柱状図

調査名 [illegible]

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	NO.6	調査位置	愛知県岡崎市大平町他3箇町地内			北緯	
発注機関	岡崎市下水道部工事課		調査期間	平成12年1月5日～12年1月8日		東経	
調査業者名	東海地質工学株式会社 電話 (052-413-6231)	主任技師		現場代理人	コア鑑定者	ボーリング責任者	
孔口標高	H +31.90m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	水平 0° 鉛直 90°
総掘進長	23.00m	使用機種		試錐機	KR-100	ハンマー落下用具	コーンプーリー
				エンジン	NFD9-K	ポンプ	V－6

標尺 m	標高 m	層厚 m	深度 m	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事
1	30.40	1.50	1.50		盛土	暗灰～黄褐			
2	28.40	2.00	3.50		礫混じり粘土	黄灰		軟	
4	26.05	2.35	5.85		砂礫	暗黄灰	極密		
6	25.80	0.25	6.10		細砂	黄褐			
7	22.75	3.05	9.15		砂礫	淡黄灰～暗灰	極密		
21	11.00	11.75	20.90		マサ土	淡黄灰			
22	8.90	2.10	23.00		風化花崗岩	黄～白灰			

孔内水位m／測定月日：1/6 7.20

標準貫入試験

深度 m	10cm毎の打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 cm	N値
1.15	2	2	3	7 / 30	7
2.15	3	3	3	9 / 30	9
3.15	3	4	4	11 / 30	11
4.15	55	5		60 / 11	60
5.15	60			60 / 10	60
6.15	10	19	31	60 / 29	60
6.45			9		
7.15	17	20	21	58 / 30	58
8.15	26	21	13	60 / 23	60
8.38			3		
9.15	60			60 / 6	60
9.21	6				
10.00	60			60 / 0	60
10.00	0				
11.00	60			60 / 0	60
11.30	0				
12.00	60			60 / 0	60
12.30	0				
13.00	60			60 / 0	60
13.00	0				
14.00	60			60 / 0	60
14.00	0				
15.00	60			60 / 0	60
15.00	0				
16.00	60			60 / 0	60
16.30	0				
17.00	60			60 / 0	60
17.30	0				

原位置試験

深度 m	試験名および結果
7.50～8.00	現場透水試験

試料採取

深度 m	試料番号	採取方法	室内試験（ ）	掘進月日
2.15～2.45	6-1	P	密度 含水度 粒度 液塑 単体	
7.15～7.45	6-2	P	密度 含水度 粒度	
15.00～15.50	6-3	C	一軸	

ボーリング柱状図

調査名 [illegible]

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	NO.2	調査位置	愛知県岡崎市大平町他3箇町地内			北緯	
発注機関	岡崎市下水道部工事課			調査期間	平成11年10月18日～11年10月21日	東経	
調査業者名	東海地質工学株式会社 電話 (052-413-6231)	主任技師		現場代理人		コア鑑定者		ボーリング責任者	
孔口標高	H +19.25m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	水平 0° 鉛直 90°	使用機種	
総掘進長	18.00m								

試錐機	KR-100	ハンマー落下用具	コーンプーリー
エンジン	NFD9-K	ポンプ	V-6

標尺 m	標高 m	層厚 m	深度 m	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事
	19.00	0.25	0.25		盛土	暗灰			
1					砂質シルト	茶灰		極軟	
2	16.90	2.10	2.35						
3					砂礫	暗黄灰～灰	密～極密		
4									
5	13.85	3.05	5.40						
6					玉石混じり砂礫	灰	中位～極密		
7									
8									
9	10.00	3.85	9.25						
	9.35	0.65	9.90		マサ土	茶褐			
10					風化花崗岩	白黄灰～白灰～黒灰～白灰			
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17	1.25	8.10	18.00						

孔内水位m／測定月日：10/18 4.30 音

標準貫入試験

深度 m	10cm毎の打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 cm	N値
1.00					
1.30	0	1		1	1
2.00	30	30		60	
	0	1	3	4	4
2.50	30			60	
3.15	19	22	18	59	59
3.45				30	
4.15	15	10	19	44	44
4.45				30	
5.15	15	10	35	60	60
5.40			5	25	
6.15	8	7	8	23	23
6.45				30	
7.15	15	20	25	60	60
7.35			0	20	
8.15	14	21	25	60	60
8.39			4	24	
9.15	11	15	21	47	47
9.45				30	
10.00	60			60	60
10.00	0			0	
11.00	60			60	60
11.00	0			0	
12.00	60			60	60
12.10				10	
13.00	60			60	60
13.00	0			0	
14.00	60			60	60
14.00	0			0	
15.00	60			60	60
15.00	0			0	
16.00	60			60	60
16.00	0			0	
17.00	60			60	60
17.00	0			0	
18.00	60			60	60
18.00	0			0	

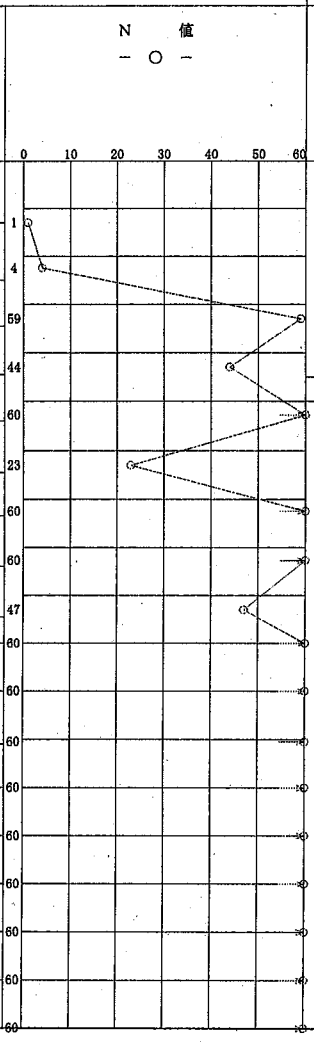

原位置試験

深度 m	試験名および結果
4.50	現場透水試験
5.00	

試料採取

深度 m	試料番号	採取方法	室内試験（ ）	掘進月日
1.00～1.60	2-1	P	密度 含水 粒度 液性 塑性 単体	
6.15～6.45	2-2	P	密度 含水 粒度	
14.55～14.70	2-3	C	一軸	
17.35～17.50	2-4	C	一軸	